

U C H W A Ł A Nr XVI/197/2020

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 30 lipca 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.¹⁾), **Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz, położonych w obrębie 1 miasta Susz, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 235 o pow. 0,1073 ha, dz. nr 244/8 o pow. 0,0174 ha, dz. nr 234/3 o pow. 0,0188 ha uwidocznionych w księdze wieczystej KW EL11/00035701/5, wymieniona księga prowadzona jest przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ławie, zgodnie z przebiegiem określonym w załączniku do niniejszej uchwały na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Blonkowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r., poz. 284.

PROJEKTOWANA SZAFKA
POMIAROWA, (SP-2)
P2-Rs/LZV/F
zasila dzialki nr 234/1, 234/2
R < 10 Ω (Fe Zn 30 x 4 mm, uziem i Fe Cu 14,2)

Projektowana sieć kablowa
YAKS 4 x 120 mm, L = 39/48 m

PROJEKTOWANA SZAFKA
POMIAROWA, (SP-3)
P2-Rs/LZV/F
zasila dzialki nr 234/6, 234/7
R < 10 Ω (Fe Zn 30 x 4 mm, uziem i Fe Cu 14,2)

PROJEKTOWANA SZAFKA
POMIAROWA, (SP-1)
P1-Rs/LZV/F
zasila dzialki nr 234/8
R < 10 Ω (Fe Zn 30 x 4 mm, uziem i Fe Cu 14,2)


PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
KABLOWA KRSN-0/SP-NP2/F
R < 10 Ω (Fe Zn 30 x 4 mm, uziem i Fe Cu 14,2)

Proj. 2 x SR5110, 2 x L=9,0m
WYKOP OTWARTY

Projektowana sieć kablowa
YAKS 4 x 120 mm, L = 40/49 m

Proj. 2 x SR5110, 2 x L=10,0m
PRZECISK
Projektowana sieć kablowa (wchłoka)
2 x YAKS 4 x 120 mm, 2 x L = 13/18 m

Proj. mury kablowe
ZRM 70 - 120/1LP - CX4 70 - 120, 2 szt.

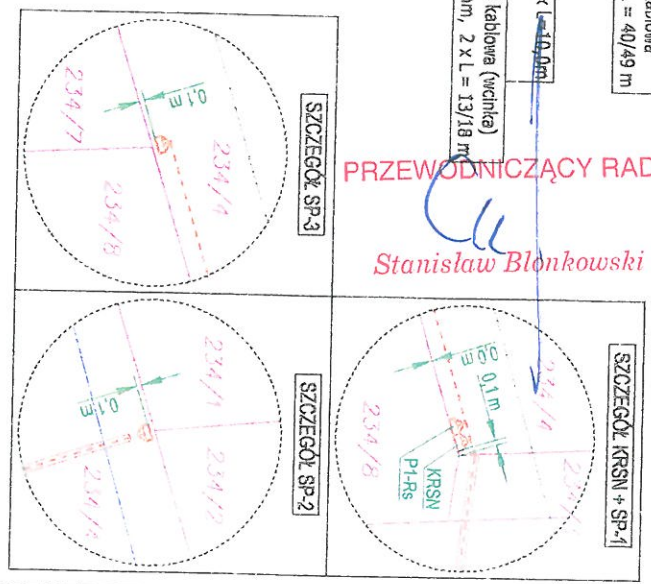

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Blonkowski

BiuRO PROJEKTOWE "ELTOM" TOMASZ KASPROWICZ			
UL. KWIDZYNKA 9, 14 - 200 ILA W/A			
Skala	1:500	Investor	ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
Data	15.05.2020	Temat	Trasa projektowanej sieci kablowej 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową i szafkami pomiarowymi
Adres inwestycji	SUSZ, miasto SUSZ, dz. nr 244/5, 244/6, 234/13, 234/14, obr. 1	Projektant	mgr T. KASPROWICZ
upr. budl.	WAM/0087/PWO/12	Pełnia	
		Nr rysunku	1

Nr zlecenia OBI/66/2000020